

STÂLPILOR PRECOMPRIMAȚI, DIN BETON



CUPRINS

I. STÂLPI LEA PRECOMPRIMAȚI

I.1. Detalii constructive	4
I.2. Instrucțiuni de montaj	5
I.3. Condiții de exploatare	5

II. CERTIFICĂRI

	6
--	---



PARTENERI DE REFERINȚĂ




CEZ GROUP

DELGAZ
grid


e-on

I.2. Instrucțiuni de montaj


TIP STÂLP	ADÂNCIMEA FUNDAȚIEI		LĂȚIMEA FUNDAȚIEI MONOBLOC		LUNGIMEA FUNDAȚIEI MONOBLOC		ADÂNCIMEA MINIMĂ DE ÎNCASTRARE	
	HF (m)		A (m)		B (m)		Lf (m)	
SE4T	1,70	1,70	0,75	0,60	0,75	0,60	1,50	1,50
SE10T	1,70	1,70	1,20	1,10	1,40	1,30	1,50	1,50
Tip teren	0	I, II, III	0	I, II, III	0	I, II, III	0	I, II, III




SĂPAREA GROPII
(mecanic sau manual)

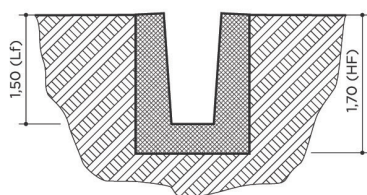

**TURNAREA
FUNDAȚIEI**

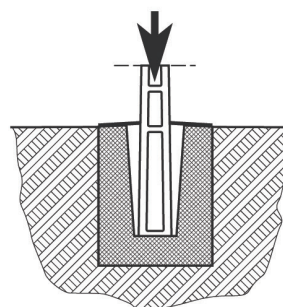

**INSTALAREA STÂLPULUI
ÎN FUNDAȚIE**



MONOLITIZARE

I.3. Condiții de exploatare

Stâlpii LEA sunt utilizați în mod curent
în vederea susținerii conductoarelor,
în următoarele condiții:

MONTAJ ————— în exterior
TEMPERATURI AMBIENTALE ——— min.: -35°C
max.: +40°C
UMIDITATEA RELATIVĂ A AERULUI — 100%



II. CERTIFICĂRI

Certificate de sistem

CERTIFICAT		STANDARD
AEROQ 515 S / 22.12.2009	Sistemul de management al sănătății și securității în muncă	SR ISO 45001:2018 ISO 45001:2018
AEROQ 731 M / 22.12.2009	Sistemul de management de mediu	SR EN ISO 14001:2015 EN ISO 14001:2015
AEROQ 2215 / 22.12.2009	Sistemul de management al calității	SR EN ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015

Certificate de produs

CERTIFICAT		STANDARD
AEROQ 1840-CPR-99/94/ EC/0429-12 / 11.10.2012	Stâlpi din beton precomprimat vibrat, pentru linii electrice aeriene	EN 12843:2004-SISTEM 2+
AEROQ 713 / 28.09.2018	Produse preasamblate din oțel: carcase pentru – piloți, pereți mulați, grinzi, stâlpi. Produse fasonate din oțel: cadre, etrieri, agrafe, acore, bare cotite.	ST 009-2011 NE 012/2:2010

אדן

